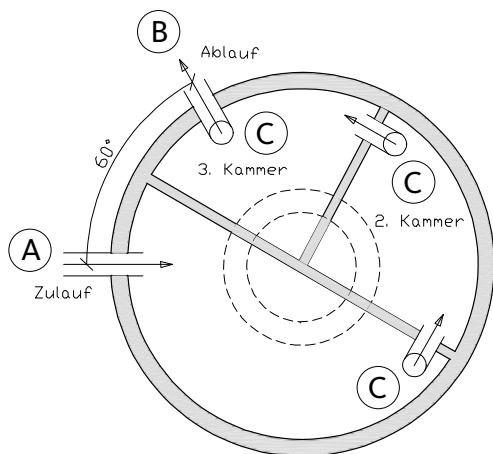
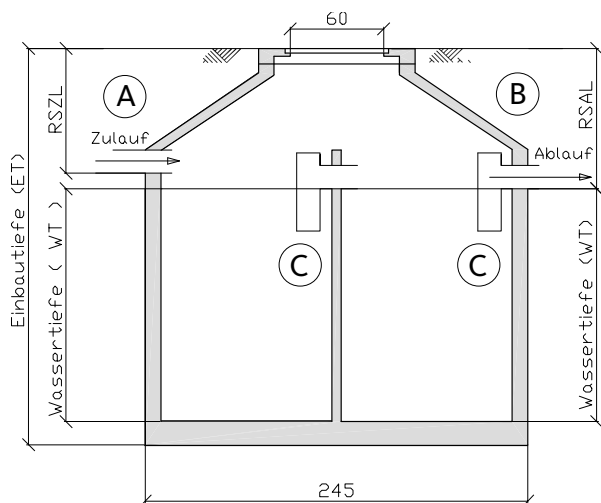


aus gütegeschützten Stahlbeton-Fertigteilen  
 in Monolith-Bauweise

**Typ I Einbehälterausführung**


- A** Zulauf Ø DN 150  
bauseitig nach DIN 1986 Teil 1 entlüften
- B** Ablauf PVC KG-Rohr DN 150
- C** Tauchrohr : PVC KG – T – Stück Ø 200/150  
mit Durchflußquerschnitt > 300 cm<sup>2</sup>

**Optionen:**

- ☐ Abdeckung Kl. A (flache Abdeckung, begehbar)
- ☐ Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)
- ☐ Abdeckung Kl. D (40,0 t, LKW-befahrbar)

Abdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229, begehbar ( Klasse A15 ), Gewicht des Deckels ≤ 65 kg

Fugen in plastischem Dichtmittel oder Zementmörtel dichten.

Lüftungsleitungen sind so anzuordnen, dass eine natürliche Lüftung möglich ist (Kaminwirkung).

RSZL = 82 cm, RSAL = 97 cm

| Dreikammergrube mit Konus                                                                          |                |                       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------|
| Typ                                                                                                |                | Einbehälterausführung |       |       |
|                                                                                                    |                | I/2-M                 | I/3-M | I/4-M |
| Nutzhalt                                                                                           | m <sup>3</sup> | 4,7                   | 5,7   | 6,6   |
| Wassertiefe (WT)                                                                                   | cm             | 126                   | 151   | 176   |
| Einbautiefe (ET)                                                                                   | cm             | 228                   | 253   | 278   |
| Gewicht                                                                                            | t              | 6,5                   | 7,1   | 7,7   |
| Einwohnerwert<br>bei mechanischer Behandlung<br>(Entschlammung) 300/EW<br>(Mehrkammer-Absetzgrube) | EW             | 15                    | 19    | 22    |
| Einwohnerwert<br>bei anaerober biologischer<br>Behandlung 1500/EW<br>(Mehrkammer-Ausfaulgrube)     | EW             | -                     | -     | 4     |